




Kabelplan/Anschlussplan BHKW ASV 21/46 All-In-One

Elektrische Anschlüsse des BHKW im Schaltschrank der All-In-One-Steuerung mit Fernabfrage via Internet

Netzzuleitung an der Hauptklemme

X1/L1	_____		_____	Zuleitung mindestens
X1/L2	_____		_____	NYM 5 * 16 mm ²
X1/L3	_____		_____	Vorsicherungen 3 * 50 A Typ NH 00
X1/N	_____			
X1/PE			Installation gemäß örtlichen TAB

Vor Arbeiten an der Steuerung:
VORSICHERUNG ZIEHEN und
BHKW vom Netz trennen.




Alle Ein- und Ausgänge des BHKW sind auf der Hauptklemme X1 im hinteren Teil des Schaltschranks zusammengefasst.

Hauptklemme X1


1-9 und 11-19 und L1 L2 L3 N PE

Heizungsnotschalter

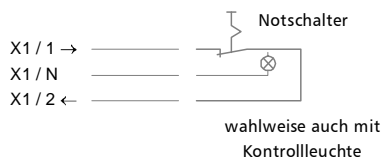


PE von der Sammellekeme

MSR-Anforderung

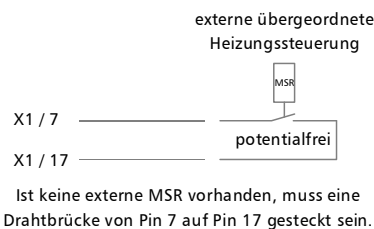

Meldeausgänge

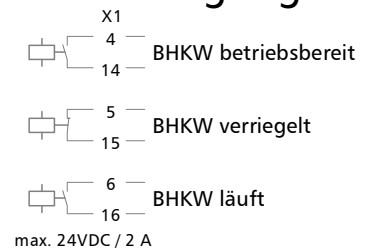

Feinsicherungen

Auf einer der Hutschienen im Schaltschrank befinden sich vier Feinsicherungen für die einseitige Absicherung der BHKW-Steuerung:

Nr.	Wert	Name
F1	3,15 A (MT)	L1
F2	3,15 A (MT)	L2
F3	3,15 A (MT)	L3
F4	3,15 A (MT)	L1 vom Generatorschutzschalter

Stand 10/2010